


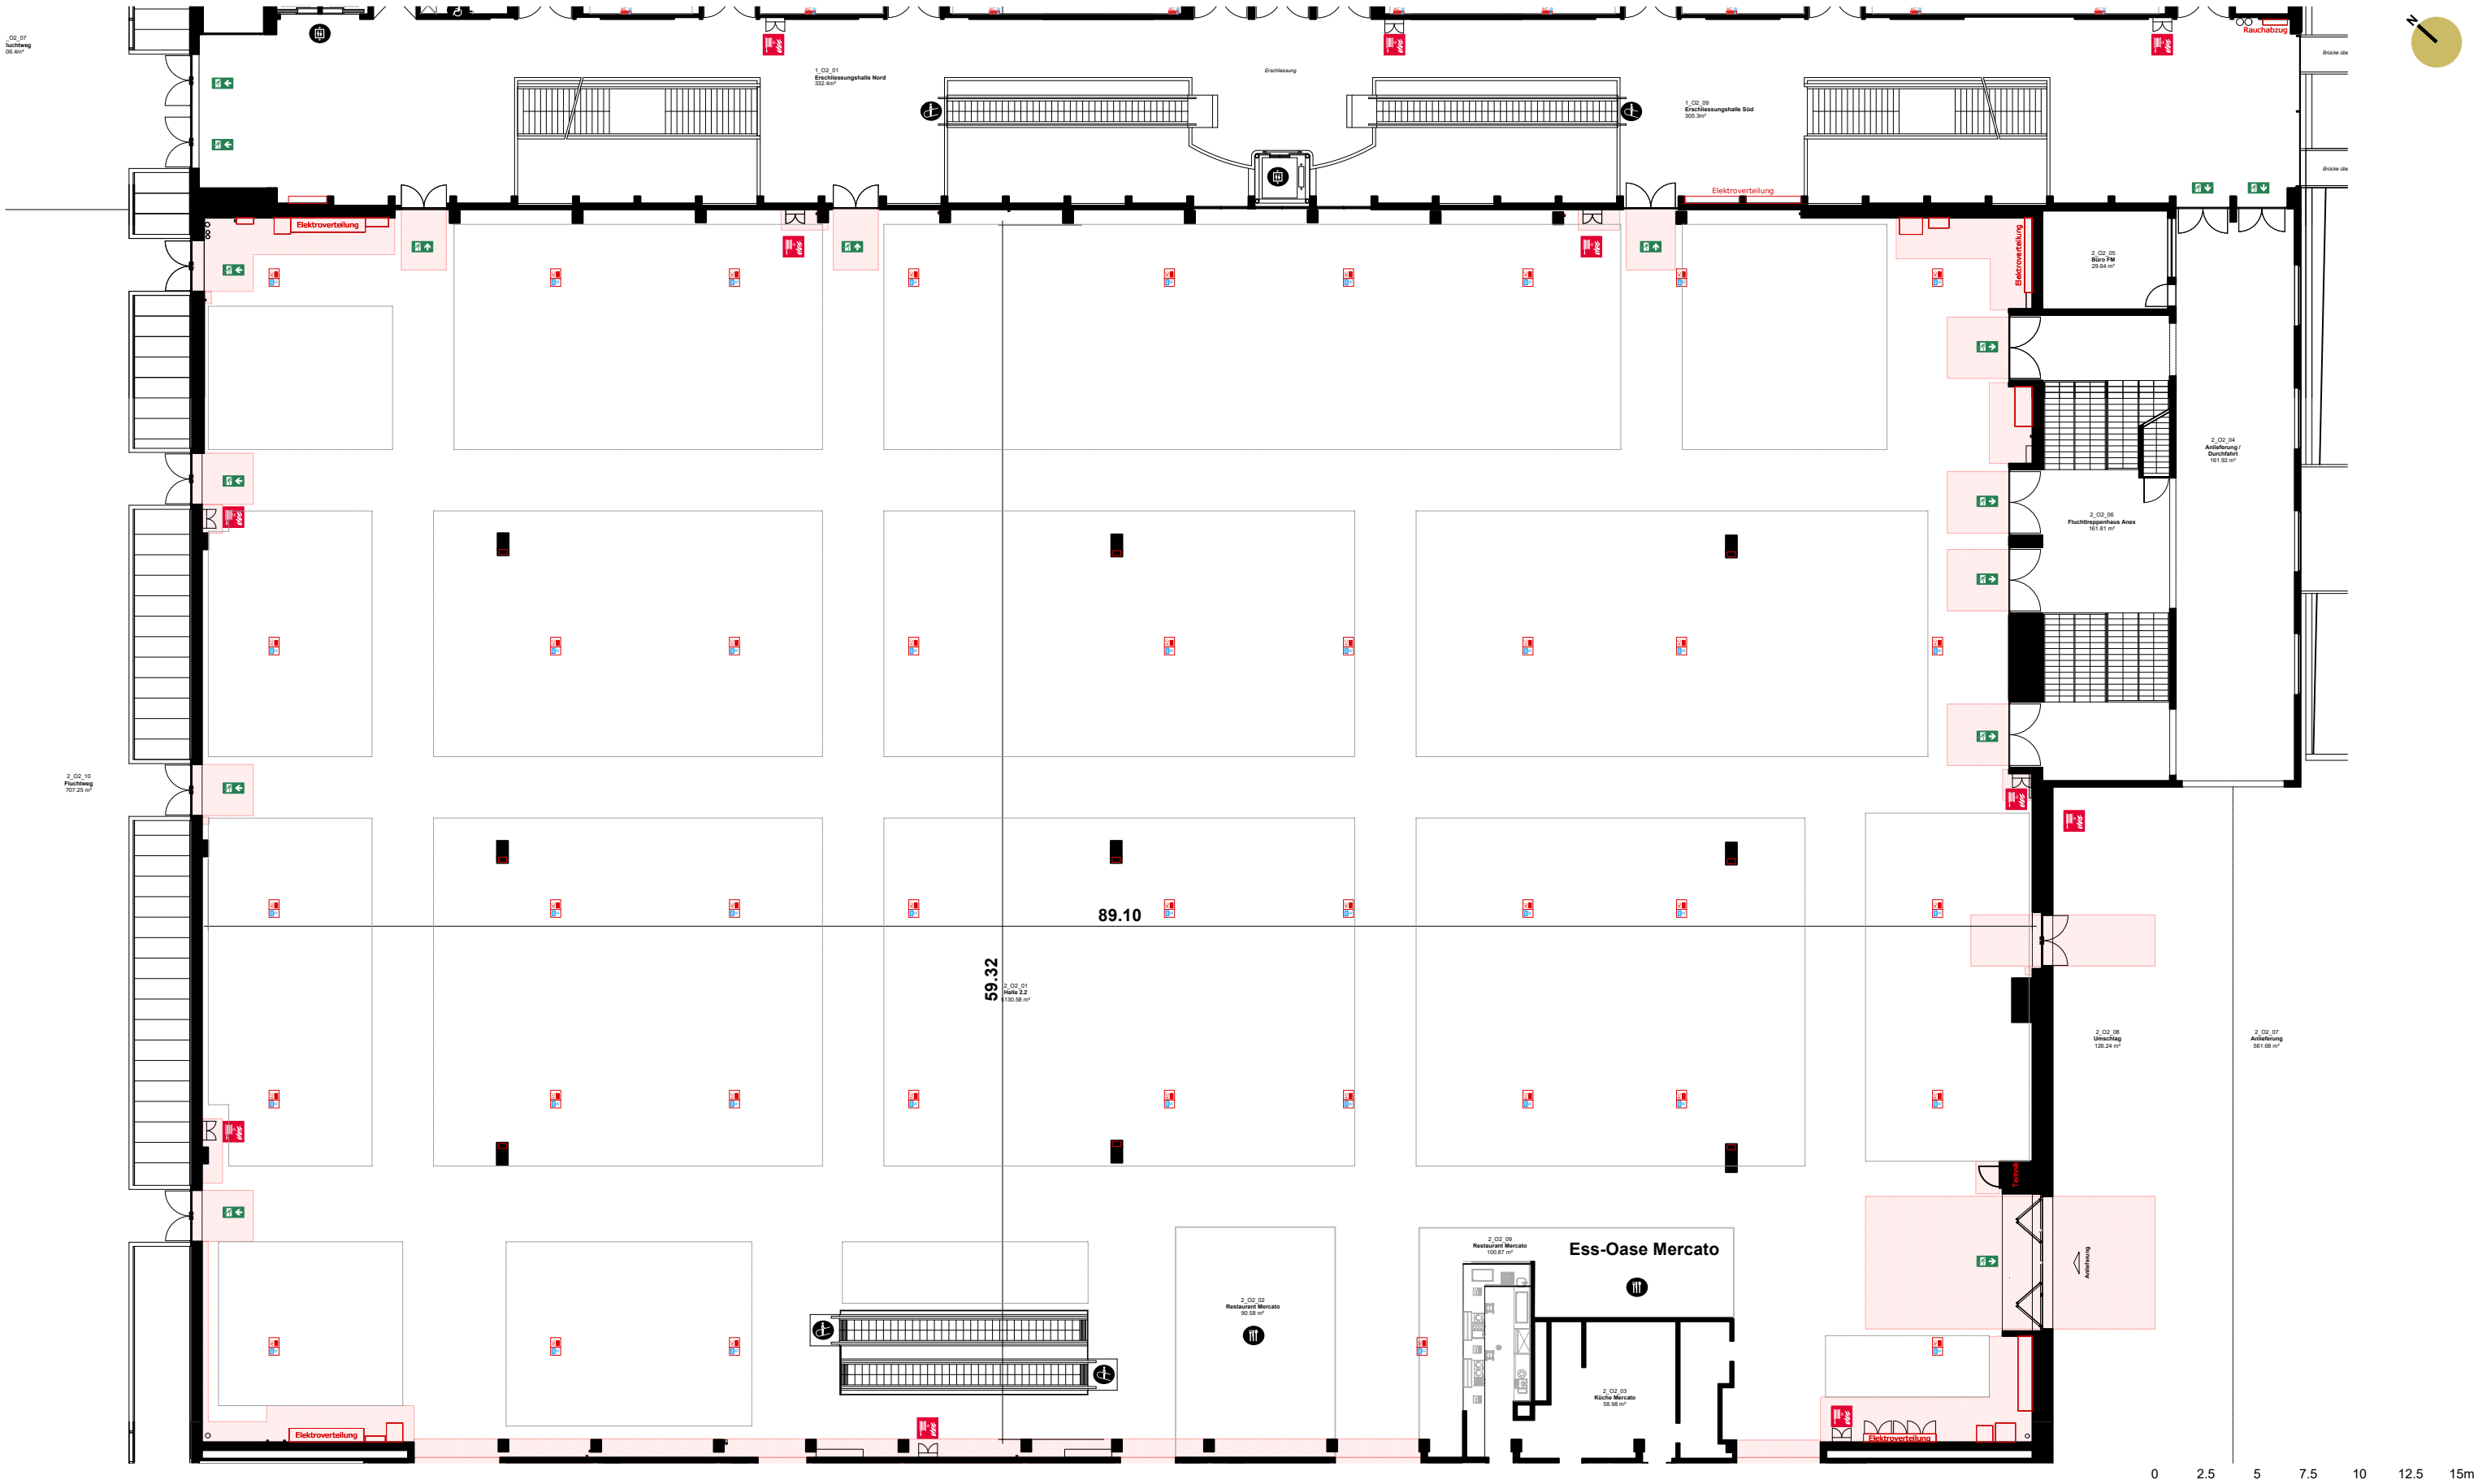

1.02.11
1.02.12
1.02.13
1.02.14
1.02.15
1.02.16
1.02.17
1.02.18
1.02.19
1.02.20
1.02.21
1.02.22
1.02.23
1.02.24
1.02.25
1.02.26
1.02.27
1.02.28
1.02.29
1.02.30
1.02.31
1.02.32
1.02.33
1.02.34
1.02.35
1.02.36
1.02.37
1.02.38
1.02.39
1.02.40
1.02.41
1.02.42
1.02.43
1.02.44
1.02.45
1.02.46
1.02.47
1.02.48
1.02.49
1.02.50
1.02.51
1.02.52
1.02.53
1.02.54
1.02.55
1.02.56
1.02.57
1.02.58
1.02.59
1.02.60
1.02.61
1.02.62
1.02.63
1.02.64
1.02.65
1.02.66
1.02.67
1.02.68
1.02.69
1.02.70
1.02.71
1.02.72
1.02.73
1.02.74
1.02.75
1.02.76
1.02.77
1.02.78
1.02.79
1.02.80
1.02.81
1.02.82
1.02.83
1.02.84
1.02.85
1.02.86
1.02.87
1.02.88
1.02.89
1.02.90
1.02.91
1.02.92
1.02.93
1.02.94
1.02.95
1.02.96
1.02.97
1.02.98
1.02.99
1.02.100

Kennzahlen

Gesamtfläche 5'200m²
Hallenhöhe 10.00m
Hallenhöhe i.L. 8.00m
max. Bauhöhe 7.50m
Deckenabhangung 50 kg/m²
Bodenbelastbarkeit 750 kg/m²
Stützenraster 30.00 x 15.00m
Stützenquerschnitte 0.55 x 0.80 / 1.09 / 1.38m
Torgrösse (lxbxh) 5.62 x 4.37m
-
Warenlifts (lxbxh) -
Gastronomie Ess-Oase Mercato
Sicherheitseinricht. Brandmelder- und Sprinkleranlage

Halle 2.2

5'200m²
10.00m
8.00m
7.50m
50 kg/m²
750 kg/m²
30.00 x 15.00m
0.55 x 0.80 / 1.09 / 1.38m
5.62 x 4.37m
-
Ess-Oase Mercato
Brandmelder- und Sprinkleranlage

Konstruktion

Mauer / Stütze tragend
Deckeninfo / Galerie
Trägerstruktur
Strom-/ Wasseranschluss
Sperfläche
Standplanung
geschlossene Seite
offene Front

Signaletik

Fluchtweg
Sanität
Handfeuerlöscher (HFL)
Wasserlöschposten (WLP)
Information
Toilette
Parkplatz
Tramstation

Gebäude 2 | Halle 2.2 | OG2

HALLE 2.2 | OBERGESCHOSS 2

Massstab 1:300
Plangrösse DIN A3
Zeichner V. Name
Datum 10.02.2025

BERNEXPO

Platzhalter Messelogo